

Гібридний комплект SolaX Power X3-HYBRID-15.0D: інвертор 15 кВт, 3 фази, HV, LiFePO4 АКБ 12,3 кВт·год; від АКБ до 10,2 кВт DC

SKU: KIT-X3-HYBRID-15.0-D-H30-4 | BOM: 2026-07-07-v1 | Перевірено: 2026-07-07
Картка комплекту:
<https://solarstore.com.ua/products/komplekt-rezervnoho-zhyvlennia-solax-15-kvt-3-fazy-hv-akb-123-kvt-hod/>

15 кВт	Трифазний	Високовольтний	12,3 кВт·год	до 10,2 кВт DC	до 12,3 кВт DC
Номинал інвертора	Фазність	Клас АКБ	Номинальна ємність	Безперервно від АКБ	Максимум від АКБ

Критичне обмеження. Чотири модулі H 3.0 мають батареюну потужність близько 12,2 кВт; для 15-кВт EPS-віддачі потрібен окремий розрахунок навантаження та PV-внеску.


Точний BOM

#	Компонент	SKU	К-сть	Гарантія компонента
1	Гібридний інвертор SolaX Power X3-HYBRID-15.0M / 15.0D	X3-HYBRID-15.0M / 15.0D	1	5 років стандартно; до 10 років за умовами реєстрації SolaX Cloud
2	Акумуляторна батарея SolaX Power T-BAT H 3.0	T-BAT H 3.0 (HV10230)	4	10 років стандартної гарантії
3	Блок керування SolaX Power BMS MC0600	BMS MC0600	1	10 років стандартної гарантії

Входить у BOM	Не входить у BOM
- Інвертор у кількості, зазначеній у BOM. - Батерейні модулі у кількості, зазначеній у BOM. - Обов'язковий BMS та/або міжбатерейні комплекти, якщо вони присутні у BOM.	- Сонячні панелі та конструкція кріплення. - AC/DC-захист, щити, автоматика, заземлення та кабельні траси. - Доставка, монтаж, пусконаладження і проектна документація.

Принципова топологія

Принципова топологія - не монтажна однолінійна схема

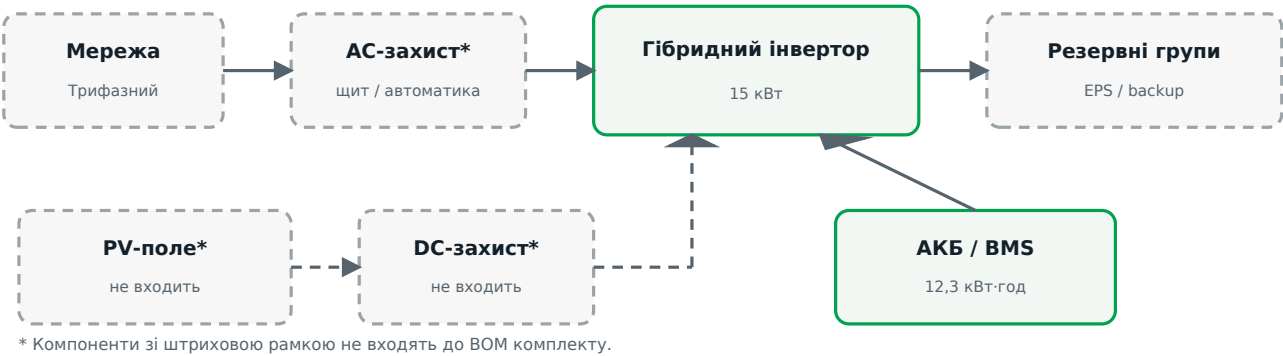

Принципова топологія у PDF не є монтажною однолінійною схемою. Остаточна схема формується після обстеження об'єкта.

Перевірка перед підтвердженням замовлення

- Фазність вводу, виділена потужність і схема резервних груп.
- Постійне навантаження, пускові струми та допустимий дисбаланс фаз.
- Ревізії інвертора, АКБ, BMS, прошивки та комплект силових кабелів.
- Температура, вентиляція, місце монтажу, захист і перерізи кабелів.

Джерела та межі відповідальності

Офіційна сторінка серії виробника: <https://www.solaxpower.com/products/x3-hybrid-g4.html>.

Характеристики серії перевірено 2026-06-28; потужність батарейної конфігурації перевірено 2026-06-30.

Компонент	Дата перевірки картки
X3-HYBRID-15.0M / 15.0D	2026-06-22
T-BAT H 3.0 (HV10230)	2026-06-22
BMS MC0600	2026-06-22

Важливо. Цей документ фіксує склад товарного комплекту, але не замінює проєкт, монтажну однолінійну схему, розрахунок струмів короткого замикання, селективності захисту, перерізів кабелів, заземлення та умов приєднання. Перед поставкою SolarStore повторно звіряє ревізії обладнання, прошивки, BMS, сумісність і фактичну наявність.